
資料2

# 事務事業編の取組状況について


## 温室効果ガス排出量の推移（公共施設）

（t-CO2）

| ガスの種類 | H25年度 | | R5年度 | | R6年度 | | R7年度 | | 平成25年度と令和7年度との増減比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO2換算排出量 | 構成比（%） | CO2換算排出量 | 構成比（%） | CO2換算排出量 | 構成比（%） | CO2換算排出量 | 構成比（%） | |
| 燃料等の使用 | 8,546 | 66.2 | 7,055 | 61.7 | 5,327 | 54.4 | 3,379 | 43.3 | ▲60.5% |
| 一般廃棄物の焼却 | 4,350 | 33.7 | 4,372 | 38.3 | 4,474 | 45.6 | 4,427 | 56.7 | 1.8% |
| 計 | 12,896 | 100 | 11,427 | 100 | 9,801 | 100 | 7,806 | 100 | |
| 削減率（H25比） | | | ▲11.4% | | ▲24.0% | | ▲39.5% | | |

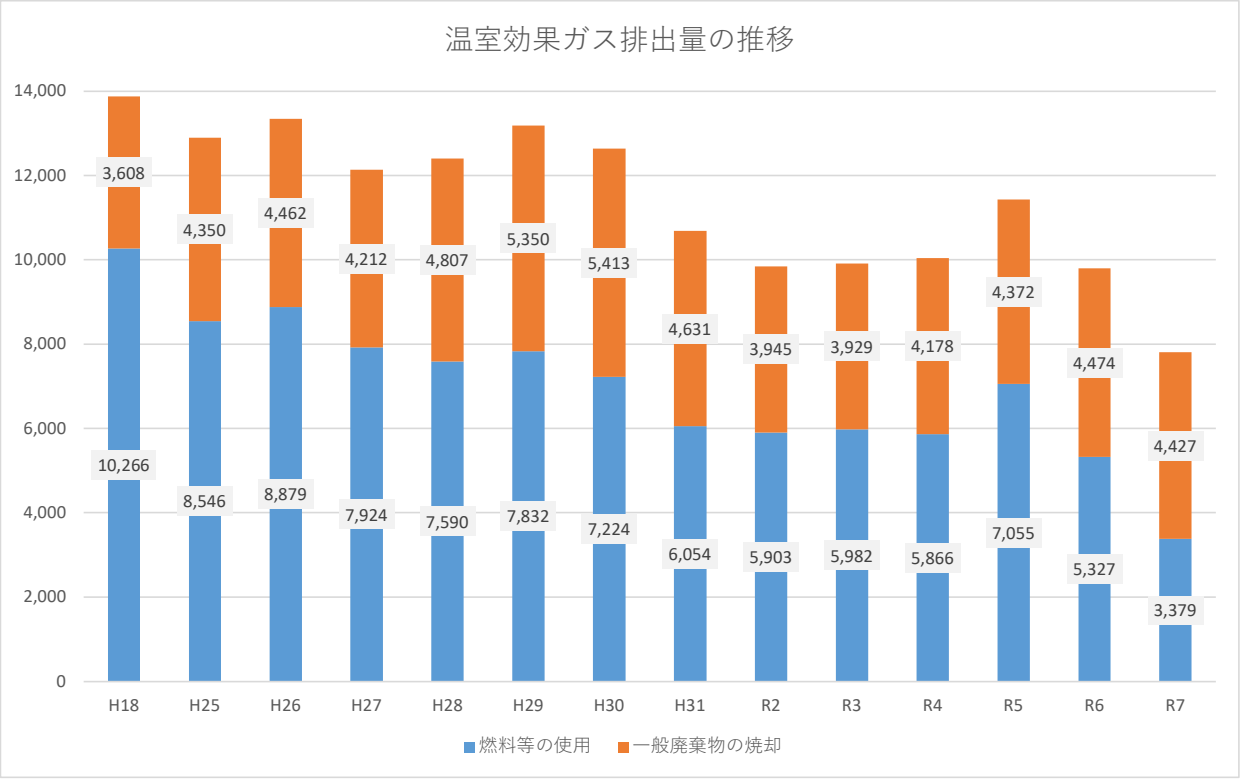


## 燃料等の種別の二酸化炭素排出量割合（R7年度：公共施設）

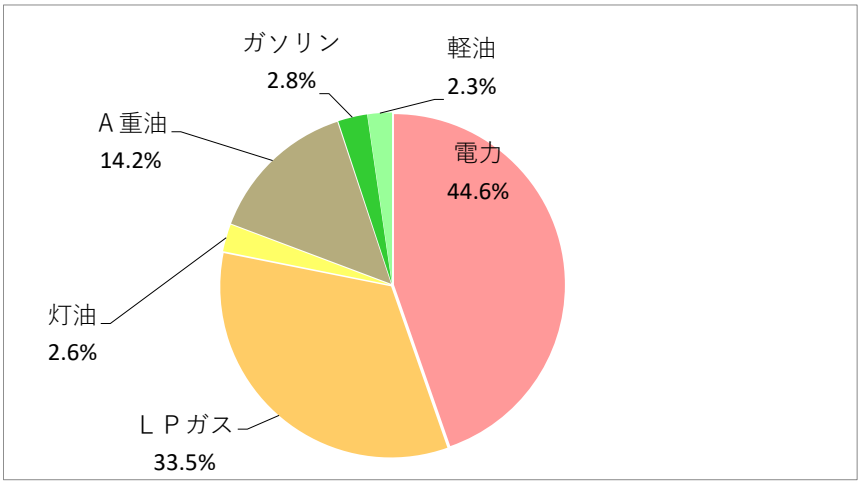


「削減目標」
「瑞浪市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」と整合を図り、事務事業編における排出削減量を令和12年度（2030年度）に50%以上、令和15年度（2033年度）に60%と設定します。
内訳としては、エネルギー使用量の抑制や施設の建築・管理等に関する取り組み等の地球温暖化対策による削減効果と、再生可能エネルギーの導入・活用による削減効果の合計値とします。